



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เรื่อง กำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ ขนอม - เกาะสมุย
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐

.....

ด้วยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบทิศทางและแนวเขตในการวางระบบโครงข่ายไฟฟ้า ตามแผนผังแสดงรายละเอียดของลักษณะทิศทาง และแนวเขตในการวางระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามโครงการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ ขนอม - เกาะสมุย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้มีความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และบริเวณใกล้เคียงอย่างมีความมั่นคง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำประกาศ เครื่องหมาย และวิธีการแจ้งสิทธิในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๙๖๐) เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กำหนดให้พื้นที่แนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ ขนอม - เกาะสมุย เริ่มต้นจากสถานีไฟฟ้าย่อยขนอม ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยเกาะสมุย ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทางรวมประมาณ ๔๙.๑๙ กิโลเมตร พาดผ่านท้องที่ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่อำเภอไชยของจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ทั้งนี้ กำหนดความกว้างของเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเป็น ๗ ช่วง ปรากฏตามแผนผังแสดงรายละเอียดแบบเลขที่ ๔-KN-KM-๐๔.๒๐๒๕ จำนวน ๑ แผ่น ที่แนบท้ายประกาศนี้ ดังนี้

ช่วงที่ ๑ เริ่มต้นจาก (KN๑) สถานีไฟฟ้าย่อยขนอม ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ค่าพิกัดที่ ละติจูด ๙ องศา ๑๔ ลิปดา ๕.๐๖๘ พิลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๙๙ องศา ๕๑ ลิปดา ๒๖.๘๙๖ พิลิปดาตะวันออก ไปยัง (S๑) จุดเปลี่ยนสายเคเบิลใต้ทะเลฝั่งขนอม ค่าพิกัดที่ ละติจูด ๙ องศา ๑๔ ลิปดา ๒๑.๖๑๔ พิลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๙๙ องศา ๕๑ ลิปดา ๔๗.๗๐๐ พิลิปดาตะวันออก ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางรวมประมาณ ๘๘๙.๖๘ เมตร พาดผ่านท้องที่ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกำหนดความกว้างของเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า (สายเคเบิล) ด้านละ ๔.๕๐ เมตร (รวมทั้งสองด้านกว้าง ๙.๐๐ เมตร)

ช่วงที่ ๒ เริ่มต้นจาก (S๑) จุดเปลี่ยนสายเคเบิลใต้ทะเลฝั่งขนอม ค่าพิกัดที่ ละติจูด ๙ องศา ๑๔ ลิปดา ๒๑.๖๑๔ ฟลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๙๙ องศา ๕๑ ลิปดา ๔๗.๗๐๐ ฟลิปดาตะวันออก ตั้งอยู่ในท้องที่ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปยัง (S๕) จุดเริ่มลงของสายเคเบิลใต้ทะเลฝั่งขนอม ค่าพิกัดที่ ละติจูด ๙ องศา ๑๔ ลิปดา ๒๖.๘๔๔ ฟลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๙๙ องศา ๕๑ ลิปดา ๕๐.๐๗๖ ฟลิปดาตะวันออก ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางประมาณ ๑๘๕.๐๖ เมตร พาดผ่านท้องที่ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกำหนดความกว้างของเขตรบบ โครงข่ายไฟฟ้า (สายเคเบิล) ด้านละ ๗.๕๐ เมตร (รวมทั้งสองด้านกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร)

ช่วงที่ ๓ เริ่มต้นจาก (S๕) จุดเริ่มลงของสายเคเบิลใต้ทะเลฝั่งขนอม ค่าพิกัดที่ ละติจูด ๙ องศา ๑๔ ลิปดา ๒๖.๘๔๔ ฟลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๙๙ องศา ๕๑ ลิปดา ๕๐.๐๗๖ ฟลิปดาตะวันออก ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปยัง (S๑๐) จุดเปลี่ยนความกว้างเขตรบบของสายเคเบิลใต้ทะเล ค่าพิกัดที่ ละติจูด ๙ องศา ๑๕ ลิปดา ๔๑.๑๐๕ ฟลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๙๙ องศา ๕๗ ลิปดา ๓๖.๔๔๖ ฟลิปดาตะวันออก ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอไทย ระยะทางประมาณ ๑.๐๐ กิโลเมตร พาดผ่านท้องที่ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่อำเภอไทย โดยกำหนดความกว้างของเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า (สายเคเบิล) ด้านละ ๗.๕๐ - ๕๐๐.๐๐ เมตร (รวมทั้งสองด้านกว้าง ๑๕.๐๐ - ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร)

ช่วงที่ ๔ เริ่มต้นจาก (S๑๐) จุดเปลี่ยนความกว้างเขตรบบของสายเคเบิลใต้ทะเล ค่าพิกัดที่ ละติจูด ๙ องศา ๑๕ ลิปดา ๔๑.๑๐๕ พิลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๙๙ องศา ๕๗ ลิปดา ๓๖.๔๔๖ พิลิปดาตะวันออก ตั้งอยู่ในพื้นที่อ่าวไทย ไปยัง (S๒๘) จุดเปลี่ยนความกว้างเขตรบบของสายเคเบิลใต้ทะเล ค่าพิกัดที่ ละติจูด ๙ องศา ๓๐ ลิปดา ๑๖.๓๕๙ พิลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐ องศา ๓ ลิปดา ๕๓.๘๘๕ พิลิปดาตะวันออก ตั้งอยู่ใน พื้นที่อ่าวไทย ระยะทางประมาณ ๔๕.๕๙ กิโลเมตร พาดผ่านพื้นที่อ่าวไทย โดยกำหนดความกว้างของเขตรบบ โครงข่ายไฟฟ้า (สายเคเบิล) ด้านละ ๕๐๐.๐๐ เมตร (รวมทั้งสองด้านกว้าง ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร)

ช่วงที่ ๕ เริ่มต้นจาก (S๒๘) จุดเปลี่ยนความกว้างเขตรบบของสายเคเบิลใต้ทะเล ค่าพิกัดที่ ละติจูด ๙ องศา ๓๐ ลิปดา ๑๖.๓๕๕ พิลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐ องศา ๓ ลิปดา ๕๓.๘๙๕ พิลิปดาตะวันออก ตั้งอยู่ในพื้นที่อ่าวไทย ไปยัง (S๓๐) จุดเริ่มขึ้นของสายเคเบิลใต้ทะเลฝั่งเกาะสมุย ค่าพิกัดที่ ละติจูด ๙ องศา ๓๐ ลิปดา ๑๔.๒๗๕ พิลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐ องศา ๓ ลิปดา ๒๑.๑๖๘ พิลิปดาตะวันออก ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบล บ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทางประมาณ ๑.๐๐ กิโลเมตร พาดผ่านพื้นที่ อ่าวไทย และท้องที่ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกำหนดความกว้างของเขตรบบ โครงข่ายไฟฟ้า (สายเคเบิล) ด้านละ ๗.๕๐ - ๕๐๐.๐๐ เมตร (รวมทั้งสองด้านกว้าง ๑๕.๐๐ - ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร)

ช่วงที่ ๖ เริ่มต้นจาก (S๓๐) จุดเริ่มขึ้นของสายเคเบิลใต้ทะเลฝั่งเกาะสมุย ค่าพิกัดที่ ละติจูด ๙ องศา ๓๐ ลิปดา ๑๔.๒๗๕ พิลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐ องศา ๓ ลิปดา ๒๑.๑๖๘ พิลิปดาตะวันออก ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยัง (KM๑) จุดเปลี่ยนสายเคเบิลใต้ดินฝั่งเกาะสมุย ค่าพิกัดที่ ละติจูด ๙ องศา ๓๐ ลิปดา ๑๓.๗๒๓ พิลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐ องศา ๓ ลิปดา ๑๙.๖๓๙ พิลิปดาตะวันออก ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทางประมาณ ๔๙.๘๑ เมตร พาดผ่านท้องที่ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกำหนดความกว้างของเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า (สายเคเบิล) ด้านละ ๗.๕๐ เมตร (รวมทั้งสองด้านกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร)



ช่วงที่ ๗ เริ่มต้นจาก (KM๑) จุดเปลี่ยนสายเคเบิลใต้ดินฝั่งเกาะสมุย ค่าพิกัดที่ ๙ องศา ๓๐ ลิปดา ๑๓.๗๒๓ ฟลิปดาเหนือ ๑๐๐ องศา ๓ ลิปดา ๑๙.๖๓๙ ฟลิปดาตะวันออก ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยังจุดสิ้นสุดที่ (KM๑๑) สถานีไฟฟ้าย่อยเกาะสมุย ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ค่าพิกัดที่ ละติจูด ๙ องศา ๓๐ ลิปดา ๗.๕๗๘ ฟลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐ องศา ๓ ลิปดา ๑๒.๐๑๓ ฟลิปดาตะวันออก ระยะทางประมาณ ๓๗๓.๐๓ เมตร พาดผ่านท้องที่ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกำหนดความกว้างของเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า (สายเคเบิล) ด้านละ ๓.๐๐ เมตร (รวมทั้งสองด้านกว้าง ๖.๐๐ เมตร)

กฟผ. จะจัดทำเครื่องหมายแสดงบริเวณเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าบนพื้นที่จริง และมีหนังสือประกาศกำหนดเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ทรงสิทธิอื่น ซึ่งมีอสังหาริมทรัพย์อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อทราบ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ทรงสิทธิอื่น ประสงค์ใช้สิทธิอุทธรณ์เหตุไม่สมควรทำเช่นนั้น สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กฟผ.

ข้อ ๒ ภายในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า กฟผ. มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) วางระบบโครงข่ายไฟฟ้าไปได้ เหนือ ตามหรือข้ามระบบโครงข่ายพลังงานของผู้รับใบอนุญาตรายอื่น

(๒) วางระบบโครงข่ายไฟฟ้าไปได้ เหนือ ตามหรือข้ามที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

(๓) วางระบบโครงข่ายไฟฟ้าไปได้ เหนือ ตามหรือข้ามพื้นดินของบุคคลใด ปักหรือตั้งเสา หรืออุปกรณ์อื่นลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใดซึ่งมิใช่เป็นที่ตั้งโรงเรียน

(๔) รื้อถอนอาคารหรือโรงเรียนของบุคคลอื่น หรือทำลายสิ่งอื่นที่สร้าง หรือทำขึ้น หรือทำลาย หรือตัดฟันต้นไม้ หรือรากของต้นไม้ของบุคคลอื่น หรือพืชผลในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า

ก่อนจะดำเนินการตาม (๑) ถึง (๔) กฟผ. จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอื่น เพื่อรับทราบกำหนดวันดำเนินการที่แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง หากผู้รับใบอนุญาตรายอื่น เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอื่น ไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าว ให้ยื่นคำร้องคัดค้านแสดงเหตุที่ไม่สมควรทำเช่นนั้นไปยังคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น

ข้อ ๓ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จะพิจารณากำหนดราคาที่ดินและทรัพย์สินเพื่อให้ กฟผ. ใช้ในการคิดคำนวณจ่ายค่าทดแทนที่ดิน ค่าทดแทนในการรื้อถอนโรงเรียน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ค่าทดแทนต้นไม้หรือพืชผล และค่าทดแทนทรัพย์สินอื่นที่อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่ เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอื่นโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยความเป็นธรรม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่าทดแทน ในกรณีที่ไม่พอใจจำนวนเงินค่าใช้ประโยชน์หรือค่าทดแทน สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กฟผ.

เพื่อให้การจ่ายค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอื่น เป็นไปอย่างเหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรม กฟผ. จะทำการสำรวจรายละเอียดของที่ดินและทรัพย์สินในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้านับแต่วันประกาศนี้

/ข้อ ๔...



ข้อ ๔ การอุทธรณ์หรือการคัดค้าน ให้ทำเป็นหนังสือรายละเอียดของข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมาย และพยานหลักฐาน (หากมี) ที่อ้างอิงประกอบ จะยื่นโดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ไปยัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เลขที่ ๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๙ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๓๐

ข้อ ๕ การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าไม่มีผลกระทบต่อกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้เป็นเจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน ยังคงเป็นเจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินดั้งเดิมทุกประการ แต่ทั้งนี้ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปลูกสร้างอาคาร โรงเรือน ต้นไม้ หรือสิ่งอื่นใด ติดตั้งสิ่งใด เจาะหรือขุดพื้นดิน ถมดิน ทิ้งสิ่งของ หรือกระทำด้วยประการใดๆ ที่อาจทำให้เกิดอันตรายหรือเป็นอุปสรรคในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๔๓ ง วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๓ ยกเว้นข้อ ๓ (๖) ข และข้อ ๓ (๖) ค

ข้อ ๖ ห้ามมิให้ผู้ใดทอดสมอเรือ หรือเกาสมอ หรือลากแห อวน หรือเครื่องจับสัตว์น้ำอย่างใดๆ ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า

เมื่อเรือใดแล่นข้ามเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ถ้ามิได้ชักสมอขึ้นพ้นจากน้ำจนแลเห็นได้ ให้ถือว่ากระทำความผิดนั้นมิใช่เป็นการเกาสมอแล้ว

ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายพูลพัฒน์ สีสัมบัติไพบูลย์)


เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน



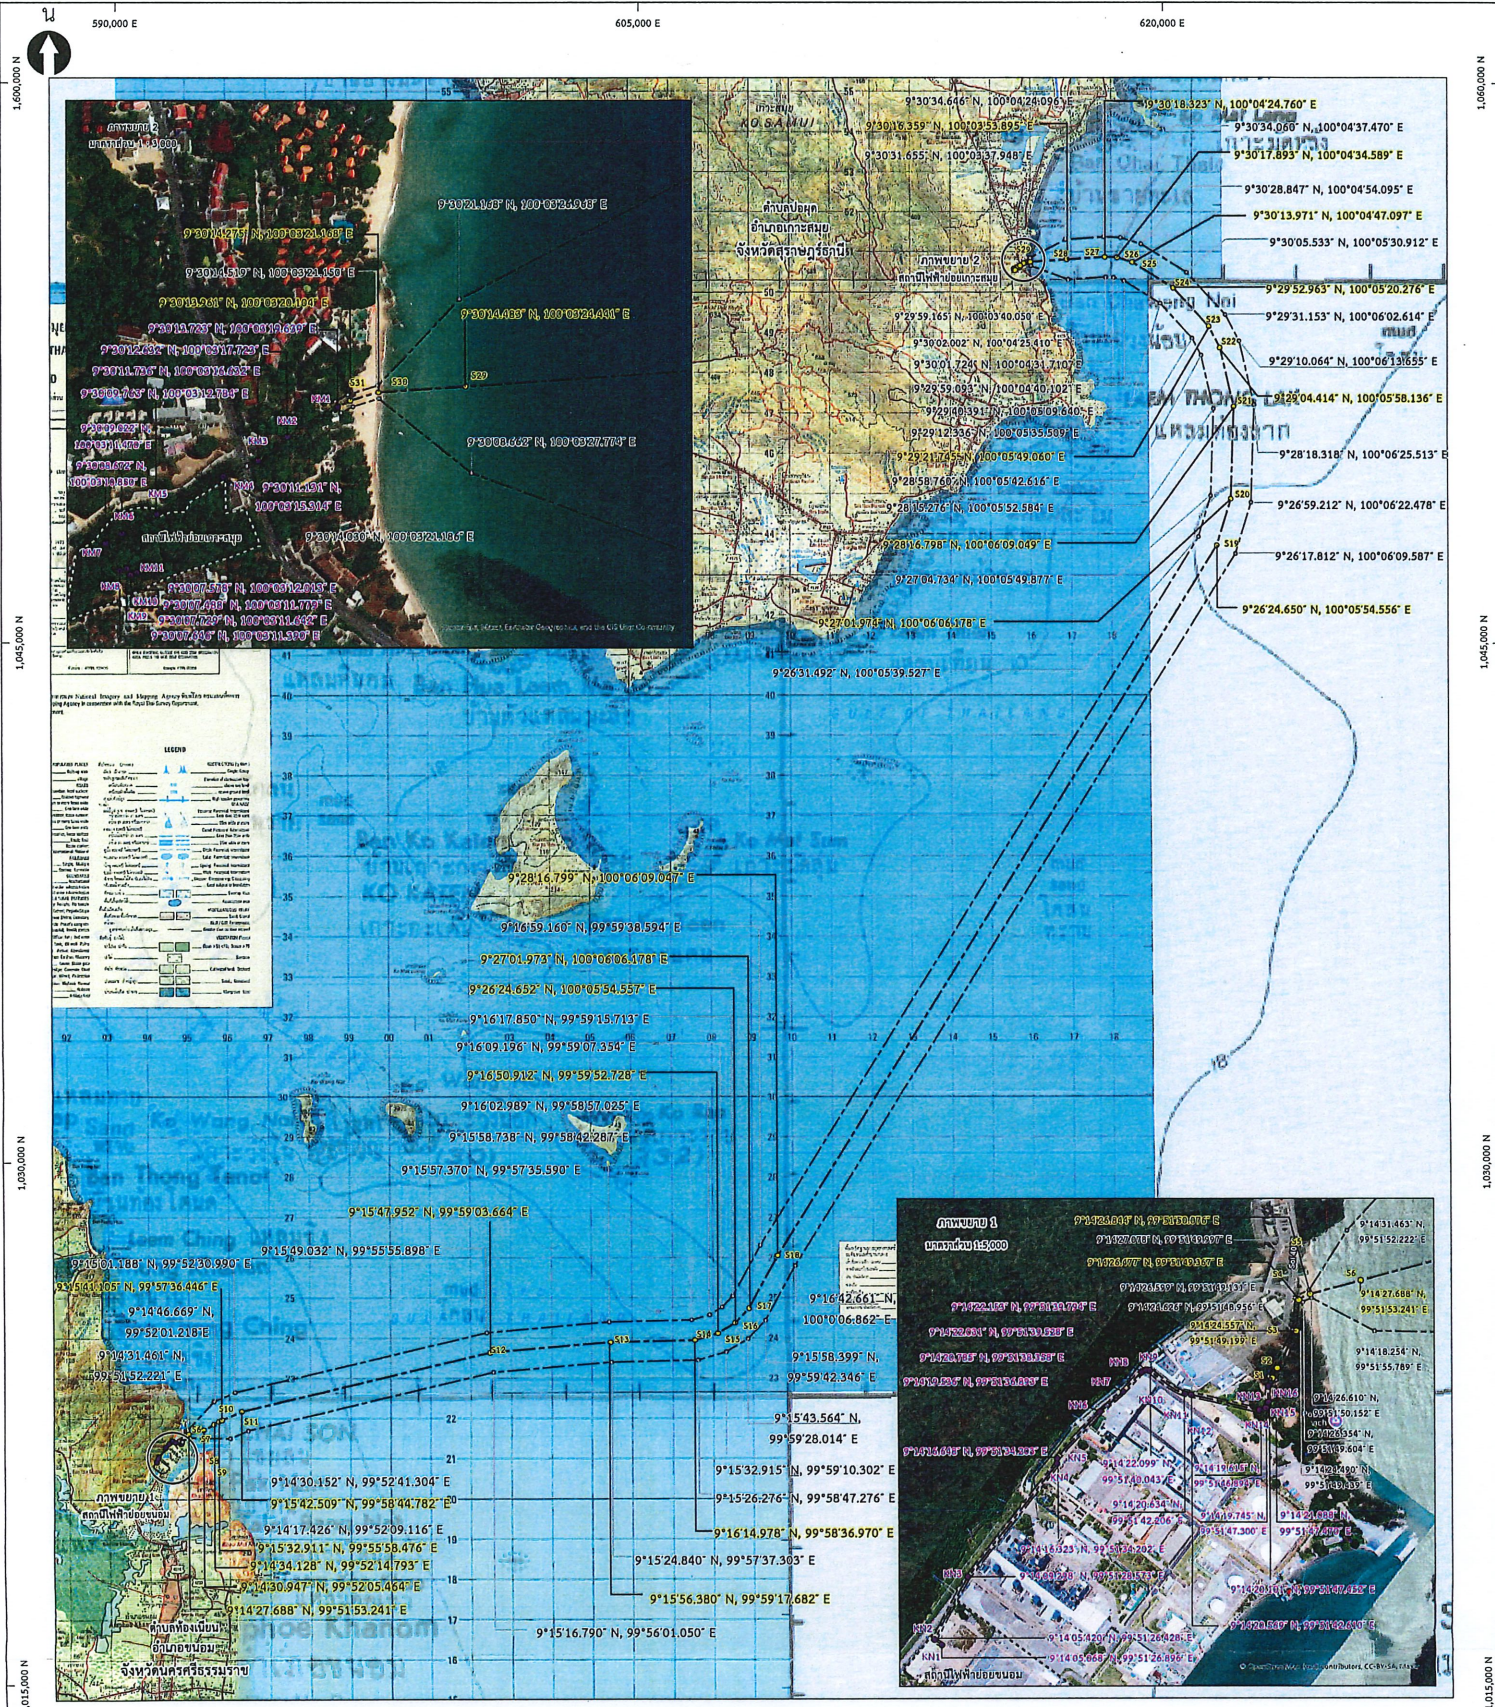

----- ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ขนอม - เกาะสมุย
----- เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ขนอม - เกาะสมุย

หมายเหตุ
ระยะทางที่แสดงจากจุดตัด KN1 ถึง จุดตัดที่ KN11 เป็นระยะทางประมาณ 49.19 กิโลเมตร
ข้อที่ 1 เริ่มจากจุดตัดที่ KN1 ถึง จุดตัดที่ S1 เป็นระยะทางประมาณ 989.68 เมตร
ความยาวความถี่ของเสาเข็มตอกเข็มสำหรับเสาเข็ม 4.50 เมตร (รวมให้เสาเข็มกว้าง 9.00 เมตร)
ข้อที่ 2 เริ่มจากจุดตัดที่ S1 ถึง จุดตัดที่ S5 เป็นระยะทางประมาณ 165.06 เมตร
ความยาวความถี่ของเสาเข็มตอกเข็มสำหรับเสาเข็ม 7.50 เมตร (รวมให้เสาเข็มกว้าง 15.00 เมตร)
ข้อที่ 3 เริ่มจากจุดตัดที่ S5 ถึง จุดตัดที่ S10 เป็นระยะทางประมาณ 1.00 กิโลเมตร
ความยาวความถี่ของเสาเข็มตอกเข็มสำหรับเสาเข็ม 7.50 ถึง 500.00 เมตร (รวมให้เสาเข็มกว้าง 15.00 ถึง 1,000.00 เมตร)
ข้อที่ 4 เริ่มจากจุดตัดที่ S10 ถึง จุดตัดที่ S28 เป็นระยะทางประมาณ 45.59 กิโลเมตร
ความยาวความถี่ของเสาเข็มตอกเข็มสำหรับเสาเข็ม 500.00 เมตร (รวมให้เสาเข็มกว้าง 1,000.00 เมตร)
ข้อที่ 5 เริ่มจากจุดตัดที่ S28 ถึง จุดตัดที่ S30 เป็นระยะทางประมาณ 1.00 กิโลเมตร
ความยาวความถี่ของเสาเข็มตอกเข็มสำหรับเสาเข็ม 7.5 ถึง 500.00 เมตร (รวมให้เสาเข็มกว้าง 15.00 ถึง 1,000.00 เมตร)
ข้อที่ 6 เริ่มจากจุดตัดที่ S30 ถึง จุดตัดที่ KN11 เป็นระยะทางประมาณ 49.81 เมตร
ความยาวความถี่ของเสาเข็มตอกเข็มสำหรับเสาเข็ม 7.50 เมตร (รวมให้เสาเข็มกว้าง 15.00 เมตร)
ข้อที่ 7 เริ่มจากจุดตัดที่ KN11 ถึง จุดตัดที่ KN11 เป็นระยะทางประมาณ 373.03 เมตร
ความยาวความถี่ของเสาเข็มตอกเข็มสำหรับเสาเข็ม 3.00 เมตร (รวมให้เสาเข็มกว้าง 6.00 เมตร)

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย			
แผนผังแสดงรายละเอียดการก่อสร้างงานโครงการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ขนอม - เกาะสมุย			
ขอความกว้างจากแนวศูนย์กลางของสายเคเบิลไฟฟ้า ตามหมายเหตุ			
เห็นชอบ	 (นายณัฏฐา หิรัญ) หัวหน้ากองสำรวจ		
อนุมัติ	 (นายพิษณุ ชนุช) ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจ		
เขียน	อรุณรัตน์ (นางสาวอรุณรัตน์ วัฒน)	ทรา	ส่งร่าง 2 (นางสาวอรุณรัตน์ วัฒน)
บันทึก		วันที่	แบบที่
บันทึก		วันที่	แบบที่