



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เรื่อง กำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ เด่นชัย - จุดเชื่อมระบบโครงข่ายไฟฟ้า
๕๐๐ กิโลโวลต์ แม่เมาะ ๓ - ท่าตะโก วงจรที่ ๒ และวงจรที่ ๓
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐

ด้วยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบทิศทางและแนวเขตในการวางระบบโครงข่ายไฟฟ้า ตามแผนผังแสดงรายละเอียดของลักษณะทิศทาง และแนวเขตในการวางระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ เด่นชัย - จุดเชื่อมระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ แม่เมาะ ๓ - ท่าตะโก วงจรที่ ๒ และวงจรที่ ๓ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตามขอบเขตงานระยะที่ ๑ โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่าน แพร่ และอุตรดิตถ์ เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนหลวงพระบางและโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำประกาศ เครื่องหมาย และวิธีการแจ้งสิทธิในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๙๙๕) เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กำหนดให้พื้นที่แนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ เด่นชัย - จุดเชื่อมระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ แม่เมาะ ๓ - ท่าตะโก วงจรที่ ๒ และวงจรที่ ๓ เริ่มต้นจาก กม. (สายส่งไฟฟ้า) ที่ ๐ + ๐๐๐.๐๐ ตั้งอยู่ที่ท้องที่ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ไปยังจุดสิ้นสุดที่ กม. (สายส่งไฟฟ้า) ที่ กม. ๐ + ๒๓๐.๖๖ BK. ตั้งอยู่ที่ท้องที่ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ระยะทางรวมประมาณ ๒๓๐.๖๖ เมตร กม. ๑๔ + ๐๕๑.๒๙ AH. พาดผ่านท้องที่ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เป็นเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า กำหนดความกว้างของเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า วัดจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าออกไปด้านละ ๓๐.๐๐ เมตร รวมทั้งสองด้านกว้าง ๖๐.๐๐ เมตร โดยกำหนดให้ความกว้างของเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าระยะ ๑๐.๐๐ เมตร เฉพาะด้านที่เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าทับซ้อนกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ น่าน - เด่นชัย ให้ใช้เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าร่วมกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ น่าน - เด่นชัย

ปรากฏตามแผนผังแสดงรายละเอียด แบบเลขที่ ๔-DC-(JUNC)MM๓-TTK CCT.No.๒ and CCT.No.๓-๐๑.๒๐๒๖ REV.๑ จำนวน ๑ แผ่น ที่แนบท้ายประกาศนี้

กฟผ. จะจัดทำเครื่องหมายแสดงบริเวณเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าบนพื้นที่จริง และมีหนังสือประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ทรงสิทธิอื่น ซึ่งมีอสังหาริมทรัพย์อยู่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อทราบ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ทรงสิทธิอื่น ประสงค์ใช้สิทธิอุทธรณ์เหตุที่ไม่สมควรทำเช่นนั้น สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กฟผ.

/ ข้อ ๒...

ข้อ ๒ ภายในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า กฟผ. มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

- (๑) วางระบบโครงข่ายไฟฟ้าไปได้ เหนือ ตามหรือข้ามระบบโครงข่ายพลังงานของผู้รับใบอนุญาตรายอื่น
- (๒) วางระบบโครงข่ายไฟฟ้าไปได้ เหนือ ตามหรือข้ามที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
- (๓) วางระบบโครงข่ายไฟฟ้าไปได้ เหนือ ตามหรือข้ามพื้นดินของบุคคลใด ปักหรือตั้งเสา หรืออุปกรณ์อื่นลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใดซึ่งมิใช่เป็นที่ตั้งโรงเรือน
- (๔) รื้อถอนอาคารหรือโรงเรือนของบุคคลอื่น หรือทำลายสิ่งอื่นที่สร้าง หรือทำขึ้น หรือทำลาย หรือตัดฟันต้น กิ่ง หรือรากของต้นไม้ของบุคคลอื่น หรือพืชผลในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า

ก่อนจะดำเนินการตาม (๑) ถึง (๔) กฟผ. จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น เจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอื่น เพื่อรับทราบกำหนดวันดำเนินการที่แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง หากผู้รับใบอนุญาตรายอื่น เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอื่น ไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าว ให้ยื่นคำร้องคัดค้านแสดงเหตุที่ไม่สมควรทำเช่นนั้นไปยังคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

ข้อ ๓ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จะพิจารณากำหนดราคาที่ดินและทรัพย์สินเพื่อให้ กฟผ. ใช้ในการคิดคำนวณจ่ายค่าทดแทนที่ดิน ค่าทดแทนที่ตั้งเสาไฟฟ้า ค่าทดแทนในการรื้อถอนโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ค่าทดแทนต้นไม้หรือพืชผล และค่าทดแทนทรัพย์สินอื่นที่อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่ เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอื่นโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยความเป็นธรรม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่าทดแทน ในกรณีที่ไม่พอใจจำนวนเงินค่าใช้ประโยชน์หรือค่าทดแทน สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กฟผ.


เพื่อให้การจ่ายค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอื่น เป็นไปอย่างเหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรม กฟผ. จะทำการสำรวจรายละเอียดของที่ดินและทรัพย์สินในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้านับแต่วันประกาศนี้

ข้อ ๔ การอุทธรณ์หรือการคัดค้าน ให้ทำเป็นหนังสือระบุรายละเอียดของข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมาย และพยานหลักฐาน (หากมี) ที่อ้างอิงประกอบ จะยื่นโดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เลขที่ ๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๙ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๓๐



ข้อ ๕ การประกาศกำหนดเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าไม่มีผลกระทบต่อกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้เป็นเจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน ยังคงเป็นเจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินดังเดิมทุกประการ แต่ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปลูกสร้างอาคาร โรงเรือน ต้นไม้ หรือสิ่งอื่นใด ติดตั้งสิ่งใด เจาะหรือขุดพื้นดิน ถมดิน ทั้งสิ่งของ หรือกระทำด้วยประการใดๆ ที่อาจทำให้เกิดอันตรายหรือเป็นอุปสรรคในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๔๓ ง วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๓



ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายพูลพัฒน์ ลิสมบัติไพบุลย์)

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน





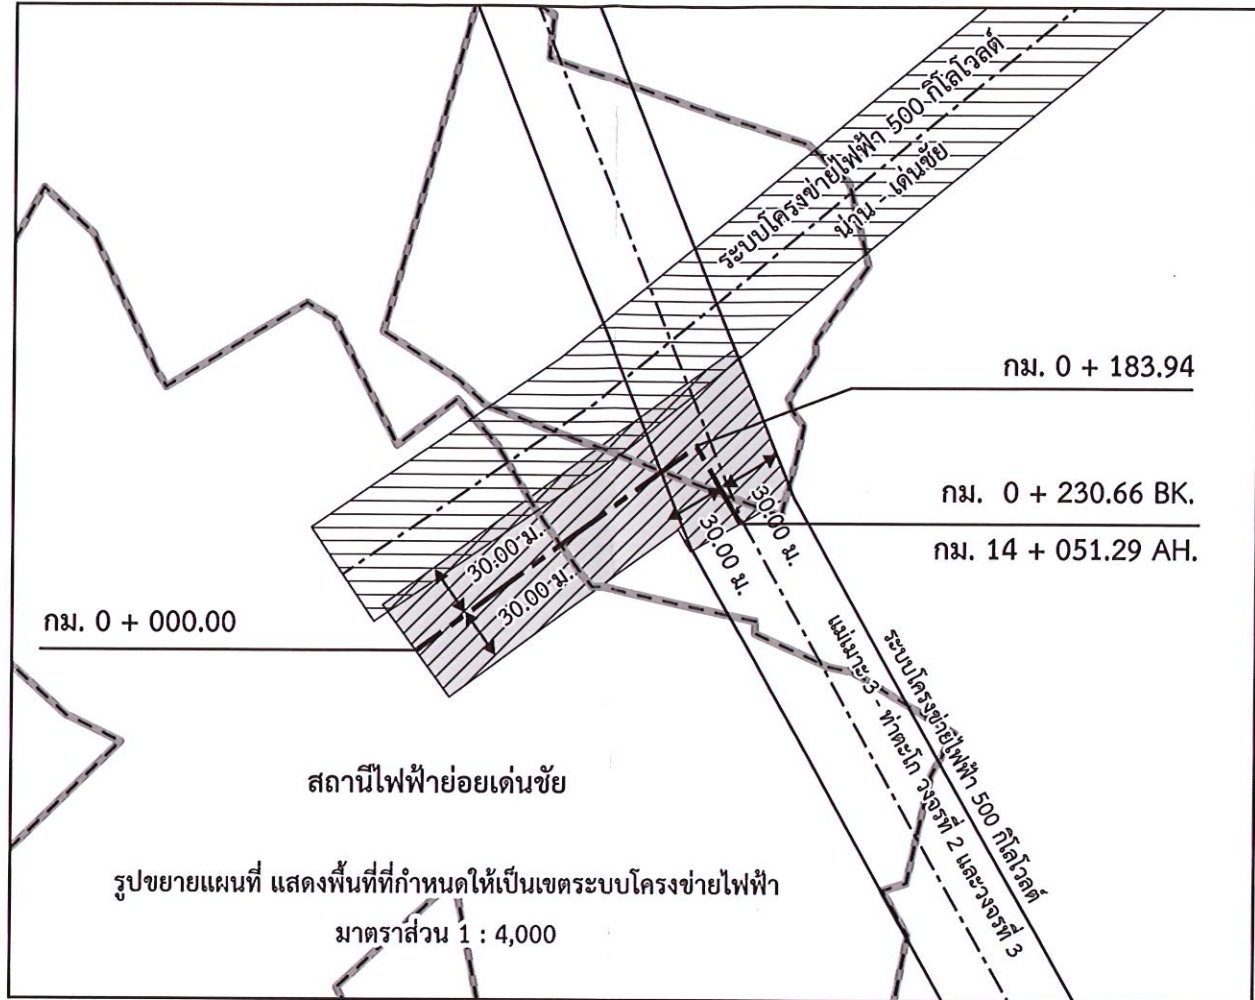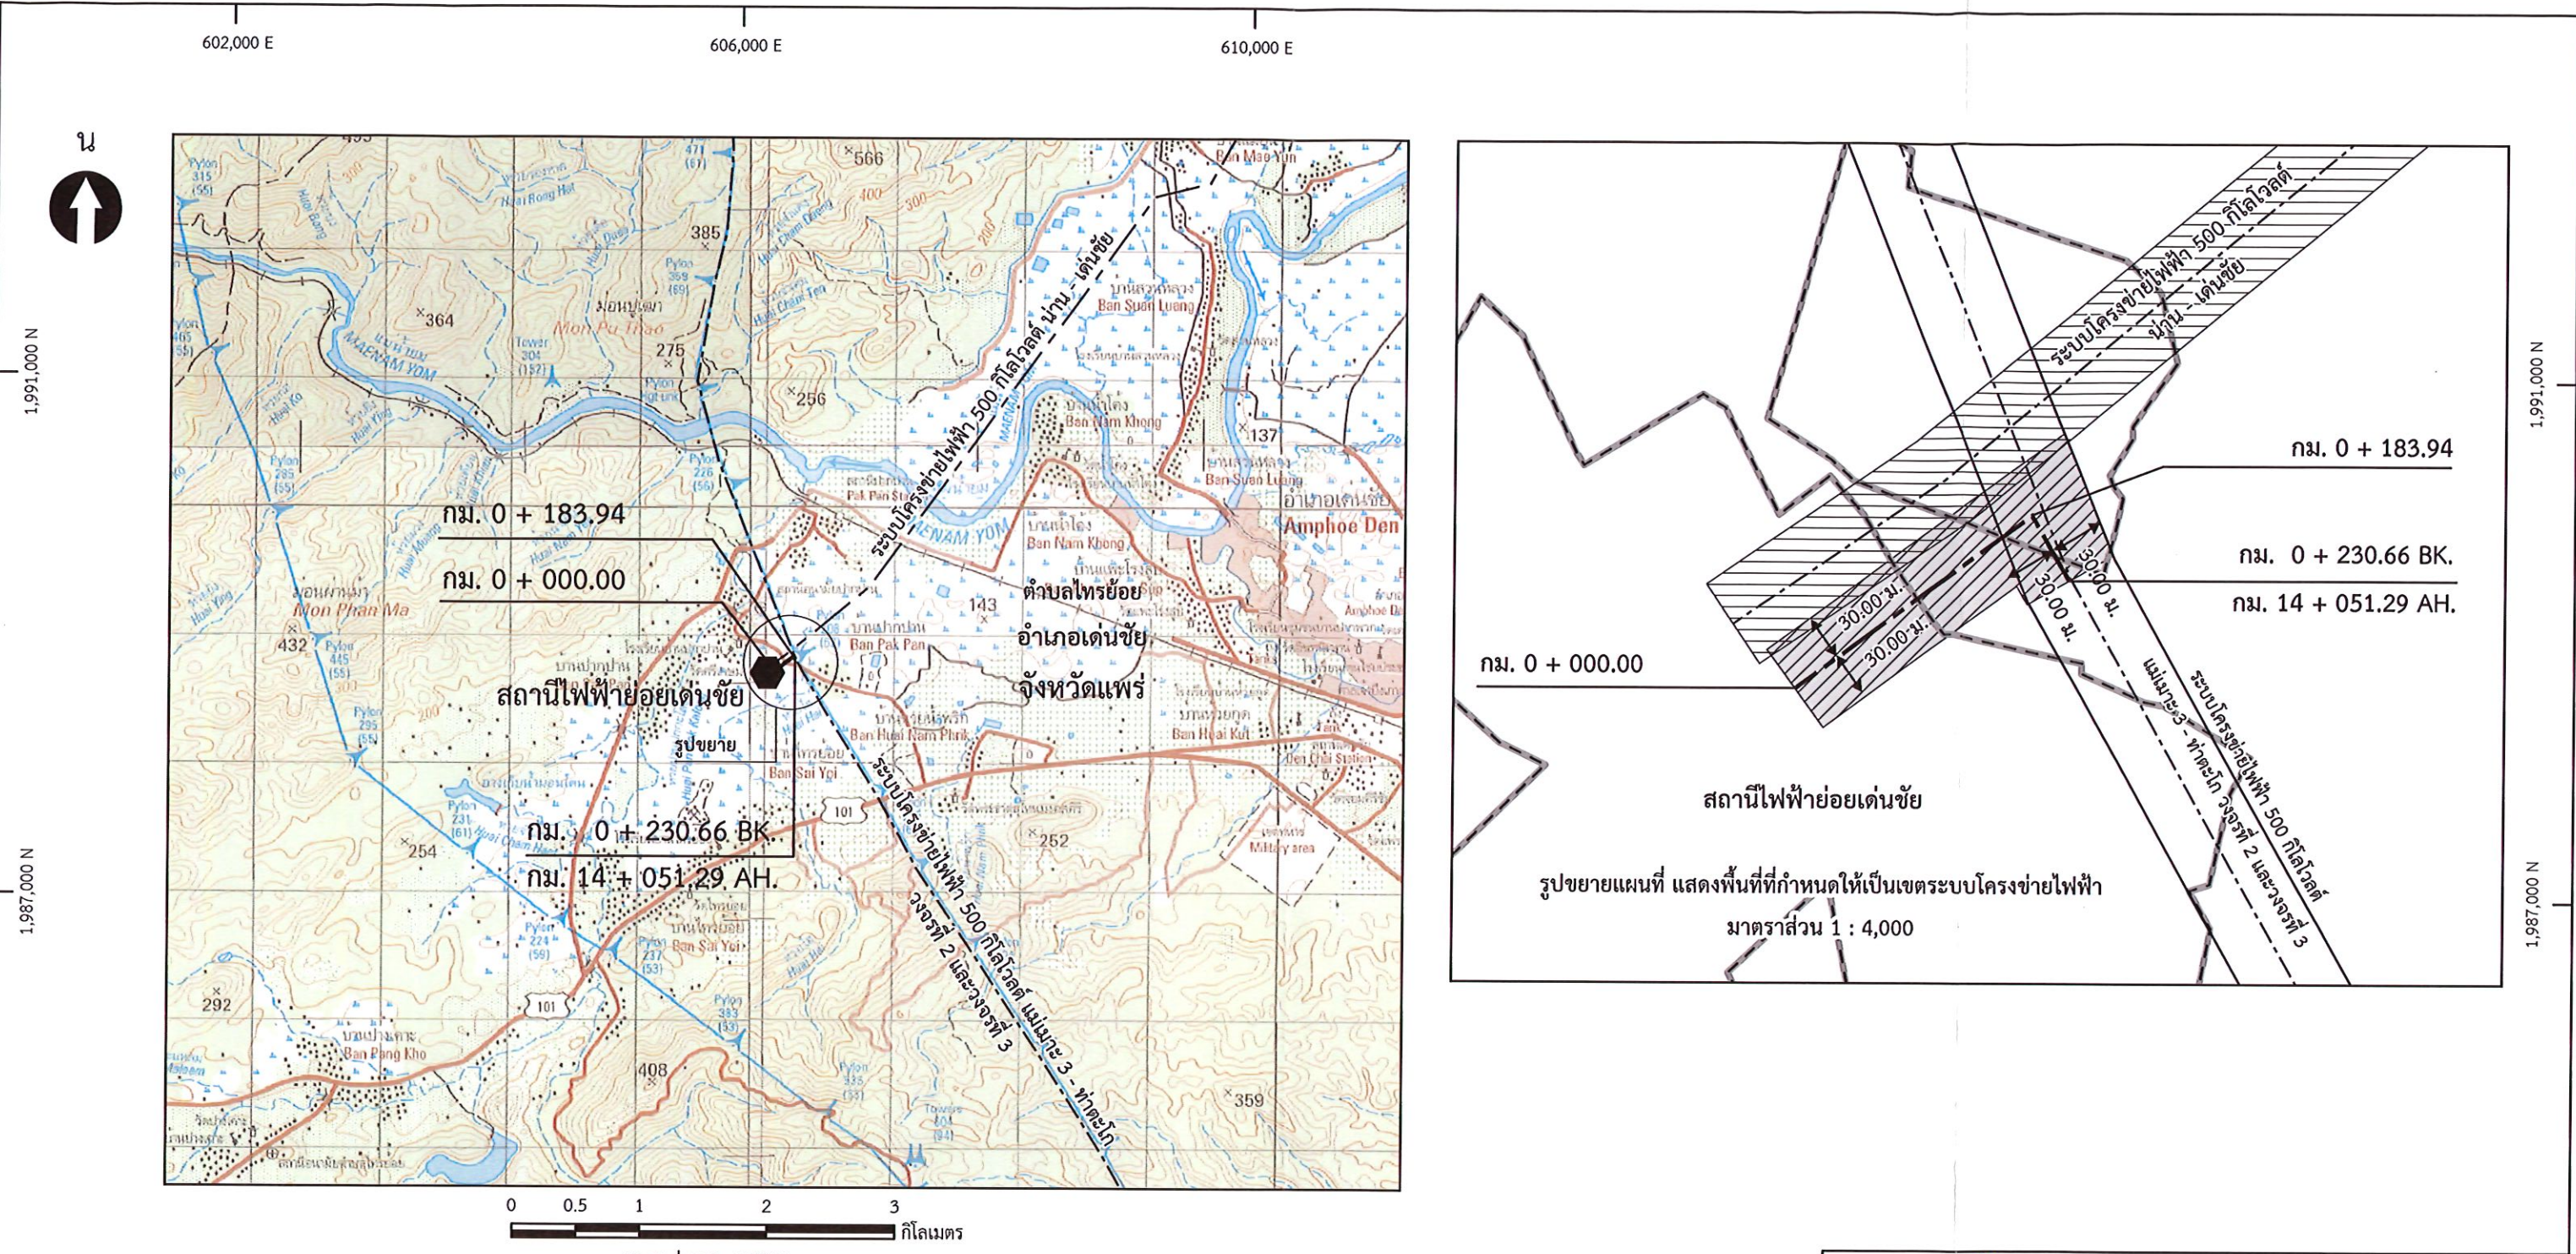

- ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ เด่นชัย - จุดเชื่อมระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ แม่เมาะ 3 - ท่าตะโก วงจรที่ 2 และวงจรที่ 3
- พื้นที่เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ เด่นชัย - จุดเชื่อมระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ แม่เมาะ 3 - ท่าตะโก วงจรที่ 2 และวงจรที่ 3
- พื้นที่เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ น่าน - เด่นชัย
- พื้นที่เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิม

หมายเหตุ : 1. กำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า มีความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าด้านละ 30.00 เมตร (รวมทั้งสองด้านกว้าง 60.00 เมตร) โดยกำหนดให้ความกว้างของเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าประมาณ 10.00 เมตร เฉพาะด้านที่ติดกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ น่าน - เด่นชัย ใช้ร่วมกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ น่าน - เด่นชัย

2. เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าบริเวณจุดเชื่อม หมายถึง พื้นที่ครอบคลุมจนถึงขีดขอบความกว้างของเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิม

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย		
แผนผังแสดงรายละเอียดท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ เด่นชัย - จุดเชื่อมระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ แม่เมาะ 3 - ท่าตะโก วงจรที่ 2 และวงจรที่ 3 ขนาดความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าตามหมายเหตุ		
เห็นชอบ	 (นายอภัยสิทธิ์ เล่งกิจ) หัวหน้ากองสำรวจ	
อนุมัติ	 (นายไมตรี ฝอยทอง) ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจ	
เขียน	ร่าง	แบบเลขที่
(นางสาวสิริวรรณ ศรีคำไท)	(นางสาวสุพัตรา มาน้อย)	4-DC-(UNC)MM3-TTK CCT.No.2 and CCT.No.3-01.2026 REV.1
		อ้างอิงแบบเลขที่ 4-DC-(UNC)MM3-TTK CCT.No.2 and CCT.No.3-01.2026