



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เรื่อง กำหนดเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ ตัดตอนระบบโครงข่ายไฟฟ้า
๕๐๐ กิโลโวลต์ แม่เมาะ ๓ - ท่าตะโก วงจรที่ ๒ และวงจรที่ ๓ ลงที่สถานีไฟฟ้าย่อยเด่นชัย
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐

ด้วยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบทิศทางและแนวเขตในการวางระบบโครงข่ายไฟฟ้า ตามแผนผังแสดงรายละเอียดของลักษณะทิศทาง และแนวเขตในการวางระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ ตัดตอนระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ แม่เมาะ ๓ - ท่าตะโก วงจรที่ ๒ และวงจรที่ ๓ ลงที่สถานีไฟฟ้าย่อยเด่นชัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตามขอบเขตงานระยะที่ ๑ โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่าน แพร่ และอุตรดิตถ์ เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนหลวงพระบางและโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากบางของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำประกาศ เครื่องหมาย และวิธีการแจ้งสิทธิในเขตรบบโครงข่ายพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๙๔๕) เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กำหนดให้พื้นที่แนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ ตัดตอนระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ แม่เมาะ ๓ - ท่าตะโก วงจรที่ ๒ และวงจรที่ ๓ ลงที่สถานีไฟฟ้าย่อยเด่นชัย เริ่มต้นจากกม. (สายส่งไฟฟ้า) ที่ ๐ + ๐๐๐.๐๐ ตั้งอยู่ที่ท้องที่ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ไปยังจุดสิ้นสุดที่กม. (สายส่งไฟฟ้า) ที่ ๐ + ๒๕๔.๘๐ ตั้งอยู่ที่ท้องที่ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ระยะทางรวมประมาณ ๒๕๔.๘๐ เมตร พาดผ่านท้องที่ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เป็นเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า กำหนดความกว้างของเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า วัดจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าออกไปด้านละ ๓๐.๐๐ เมตร รวมทั้งสองด้านกว้าง ๖๐.๐๐ เมตร โดยกำหนดให้ความกว้างของเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าระยะประมาณ ๑๐.๐๐ เมตร เฉพาะด้านที่เขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าทับซ้อนกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ น่าน - เด่นชัย ให้ใช้เขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าร่วมกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ น่าน - เด่นชัย

ปรากฏตามแผนผังแสดงรายละเอียด แบบเลขที่ ๔-(SEC)MM๓-TTK CCT.No.๒ and CCT.No.๓ to DC-๐๑.๒๐๒๖ REV.๑ จำนวน ๑ แผ่น ที่แนบท้ายประกาศนี้

กฟผ. จะจัดทำเครื่องหมายแสดงบริเวณเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าบนพื้นที่จริง และมีหนังสือประกาศกำหนดเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ทรงสิทธิอื่น ซึ่งมีอสังหาริมทรัพย์อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อทราบ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ทรงสิทธิอื่น ประสงค์ใช้สิทธิอุทธรณ์เหตุที่ไม่สมควรทำเช่นนั้น สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กฟผ.

/ ข้อ ๒ ...

ข้อ ๒ ภายในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า กฟผ. มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) วางระบบโครงข่ายไฟฟ้าไปได้ เหนือ ตามหรือข้ามระบบโครงข่ายพลังงานของผู้รับใบอนุญาตรายอื่น

(๒) วางระบบโครงข่ายไฟฟ้าไปได้ เหนือ ตามหรือข้ามที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

(๓) วางระบบโครงข่ายไฟฟ้าไปได้ เหนือ ตามหรือข้ามพื้นดินของบุคคลใด ปักหรือตั้งเสา หรืออุปกรณ์อื่นลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใดซึ่งมิใช่เป็นที่ตั้งโรงเรือน

(๔) รื้อถอนอาคารหรือโรงเรือนของบุคคลอื่น หรือทำลายสิ่งอื่นที่สร้าง หรือทำขึ้น หรือทำลาย หรือตัดฟันต้น กิ่ง หรือรากของต้นไม้ของบุคคลอื่น หรือพืชผลในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า

ก่อนจะดำเนินการตาม (๑) ถึง (๔) กฟผ. จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น เจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอื่น เพื่อรับทราบกำหนดวันดำเนินการที่แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง หากผู้รับใบอนุญาตรายอื่น เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอื่น ไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าว ให้ยื่นคำร้องคัดค้านแสดงเหตุที่ไม่สมควรทำเช่นนั้นไปยังคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น

ข้อ ๓ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จะพิจารณากำหนดราคาที่ดินและทรัพย์สินเพื่อให้ กฟผ. ใช้ในการคิดคำนวณจ่ายค่าทดแทนที่ดิน ค่าทดแทนที่ตั้งเสาไฟฟ้า ค่าทดแทนในการรื้อถอนโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ค่าทดแทนต้นไม้หรือพืชผล และค่าทดแทนทรัพย์สินอื่นที่อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอื่นโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยความเป็นธรรม ตามหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่าทดแทน ในกรณีที่ไม่พอใจจำนวนเงินค่าใช้ประโยชน์หรือค่าทดแทน สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กฟผ.

เพื่อให้การจ่ายค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอื่น เป็นไปอย่างเหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรม กฟผ. จะทำการสำรวจรายละเอียดของที่ดินและทรัพย์สินในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้านับแต่วันประกาศนี้


ข้อ ๔ การอุทธรณ์หรือการคัดค้าน ให้ทำเป็นหนังสือระบุรายละเอียดของข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมาย และพยานหลักฐาน (หากมี) ที่อ้างอิงประกอบ จะยื่นโดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เลขที่ ๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๙ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๓๐

/ ข้อ ๕ ...



ข้อ ๕ การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าไม่มีผลกระทบต่อกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้เป็นเจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน ยังคงเป็นเจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินดังเดิมทุกประการ แต่ทั้งนี้ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปลูกสร้างอาคาร โรงเรือน ต้นไม้ หรือสิ่งอื่นใด ติดตั้งสิ่งใด เจาะหรือขุดพื้นดิน ถมดิน ทิ้งสิ่งของ หรือกระทำด้วยประการใดๆ ที่อาจทำให้เกิดอันตรายหรือเป็นอุปสรรคในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๔๓ ง วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๓



ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙



(นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์)

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน



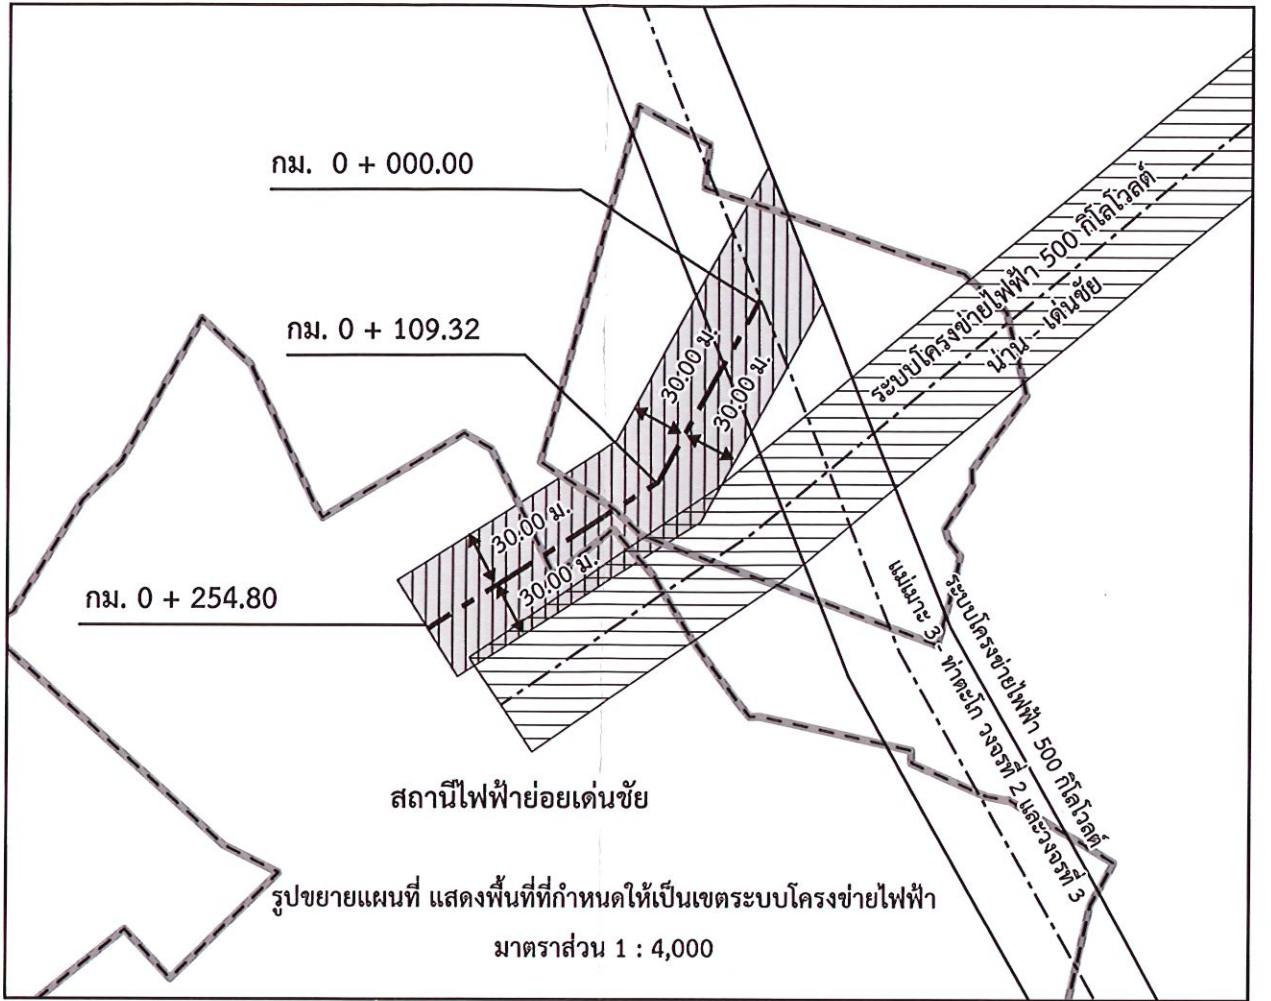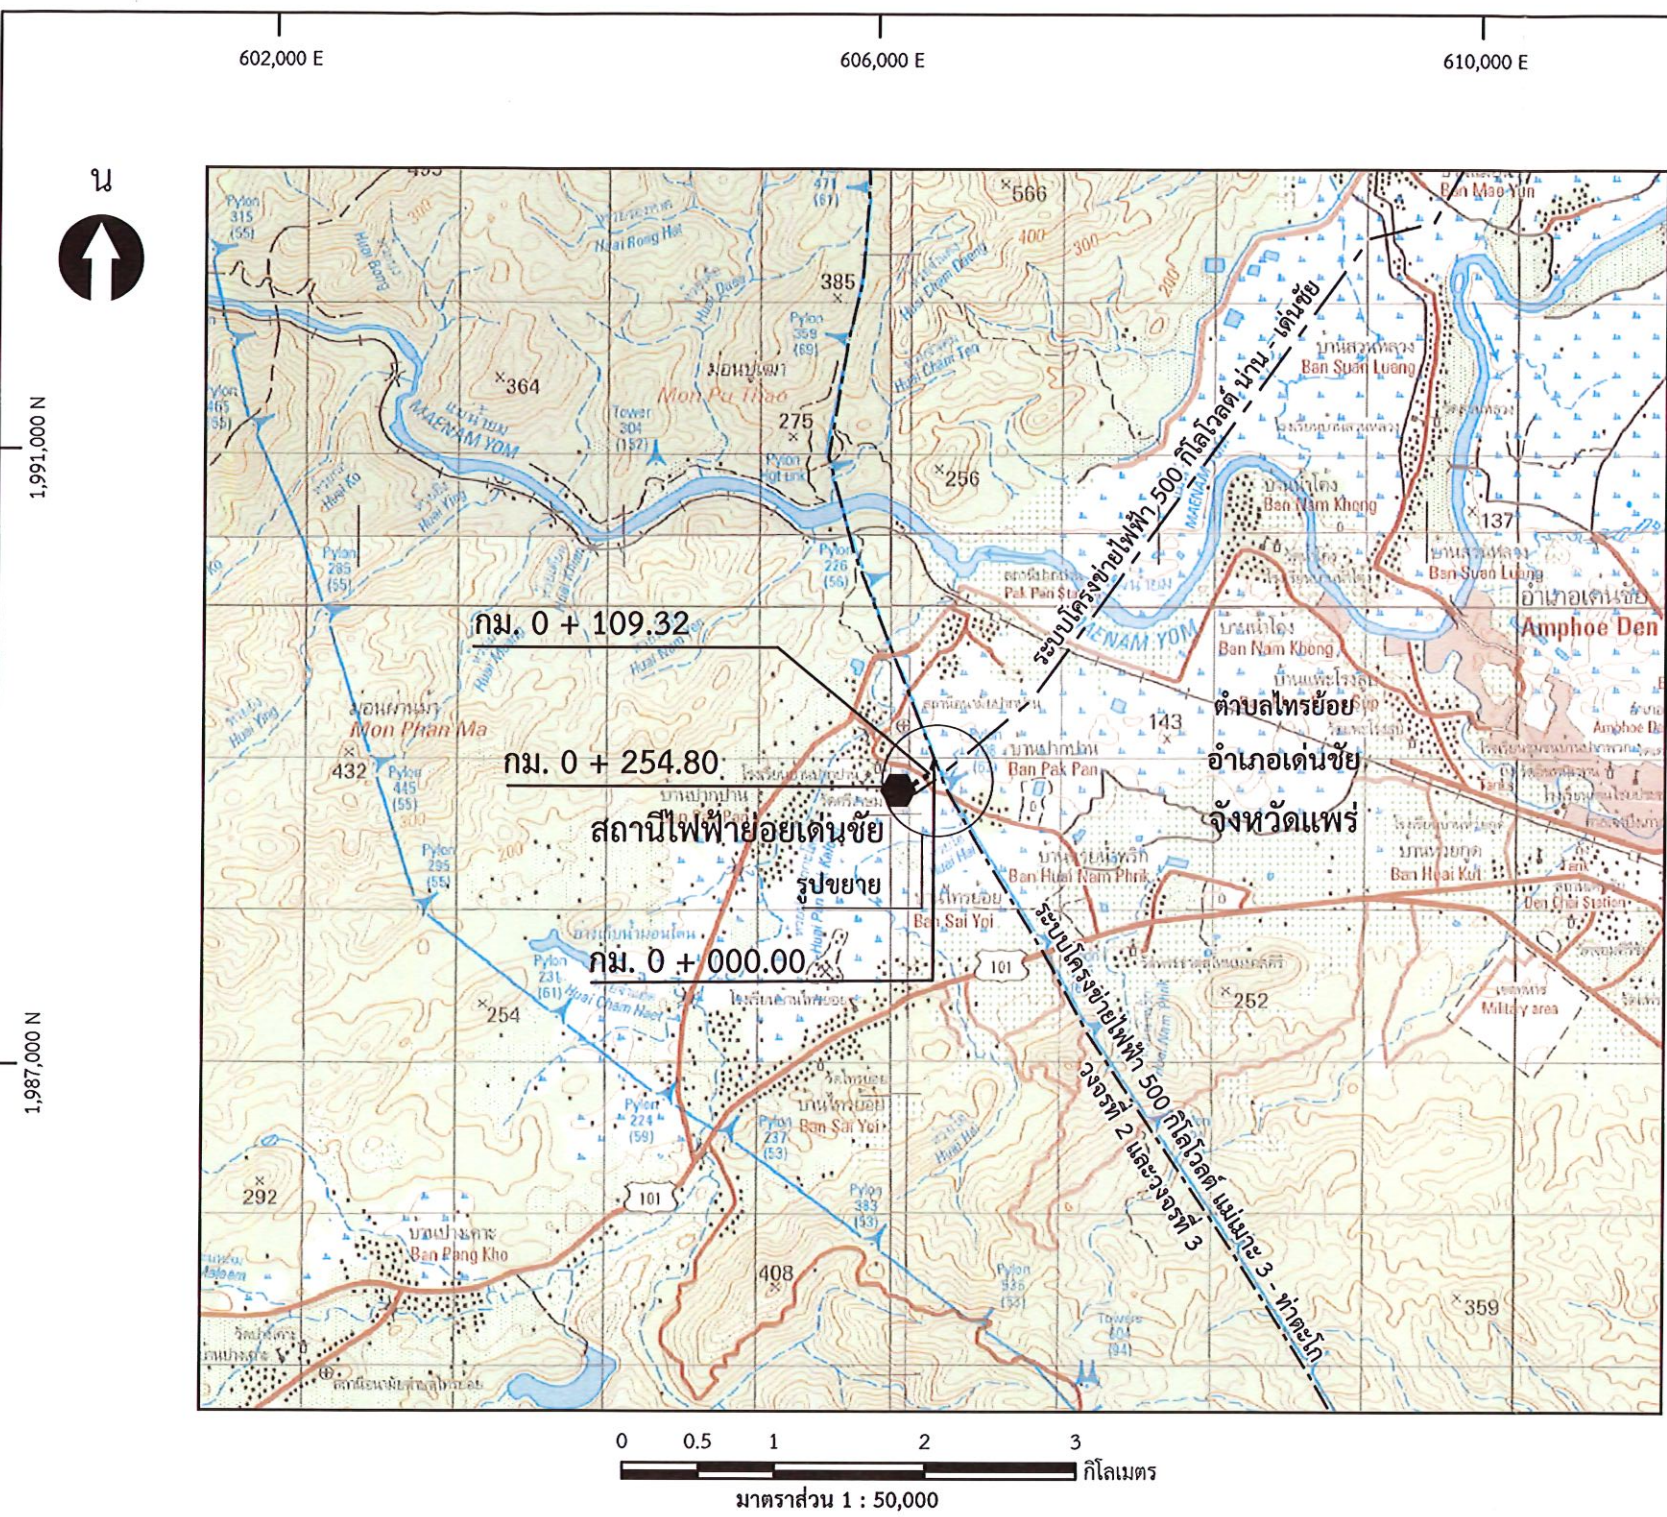

- ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ตัดตอนระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ แม่เมาะ 3 - ท่าตะโก วงจรที่ 2 และวงจรที่ 3 ลงที่สถานีไฟฟ้าย่อยเด่นชัย
 - พื้นที่เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ตัดตอนระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ แม่เมาะ 3 - ท่าตะโก วงจรที่ 2 และวงจรที่ 3 ลงที่สถานีไฟฟ้าย่อยเด่นชัย
 - พื้นที่เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ น่าน - เด่นชัย
 - พื้นที่เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิม
- หมายเหตุ : 1. กำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า มีความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าด้านละ 30.00 เมตร (รวมทั้งสองด้านกว้าง 60.00 เมตร) โดยกำหนดให้มีความกว้างของเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าประมาณ 10.00 เมตร เฉพาะด้านที่ติดกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ น่าน - เด่นชัย ใช้ร่วมกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ น่าน - เด่นชัย
2. เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าบริเวณตัดตอน หมายถึง พื้นที่ครอบคลุมจนถึงขีดขอบความกว้างของเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
แผนผังแสดงรายละเอียดท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ตัดตอนระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ แม่เมาะ 3 - ท่าตะโก วงจรที่ 2 และวงจรที่ 3 ลงที่สถานีไฟฟ้าย่อยเด่นชัย	
ขนาดความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าตามหมายเหตุ	
เห็นชอบ	
อนุมัติ	
เขียน	(นางสาววิมลวรรณ ศรีคำไท)
ตรวจสอบ	(นางสาวสุพัตรา มาบ่อ)
แบบเลขที่	4-(SEC)MM3-TTK CCT.No.2 and CCT.No.3 to DC-01.2026 REV.1
อ้างอิงเลขที่	4-(SEC)MM3-TTK CCT.No.2 and CCT.No.3 to DC-01.2026